



„Ugunsdrošības audits. Ugunsdrošības riski, kas tiek NEPIETIEKAMI novērtēti”

3 TĒMAS:

1. FN-SERVISS audits ugunsdrošībā. Ko iegūst klients?
2. Evakuācija pēc ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas trauksmes.
3. Evakuācijas ceļi. Nepilnības ar ko sastopamies.

FN-SERVISS AUDITS
UGUNSDROŠĪBĀ. KO IEGŪST
KLIENTS?



SERVISS

DROŠĪBAS
EKSPERTS

OBJEKTA
UGUNŠ-
DROŠĪBAS
AUDITS

FN-SERVISS UGUNSDROŠĪBAS AUDITA 3 LĪMENĪ*:
AUDITS Nr. 1
AUDITS Nr. 2
AUDITS Nr. 3
VĒRTĒJAM OBJEKTU ATBILSTĪBU SASKAŅĀ AR JAUNO UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMU PRASĪBĀM

Objekta apsekošana	+	+	+
Ugunsdrošības inventāra atbilstības noteikšana	+	+	+
Objekta atbilstības vērtējumu ugunsdrošības normatīvo aktu prasībām			+
Ugunsdrošības dokumentācijas atbilstības pārbaude	+	+	+
Objekta evakuācijas plānu atbilstības pārbaude		+	
Objekta atbilstības vērtējumu atbilstoši jauno MK noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumu" prasībām		+	+
Objekta atbilstības vērtējumu atbilstoši <u>LVS446, LBN, Civilās aizsardzības likumam un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumam</u>			+
Cenu piedāvājums trūkstošā ugunsdrošības inventāra iegādei un dokumentācijas izstrādei	+	+	+
Ugunsdrošības audita akts par konstatētajām neatbilstībām objektā atbilstoši jauno MK noteikumu nr.238 "Ugunsdrošības noteikumu" prasībām		+	
Ugunsdrošības audita ziņojums ar fotofiksācijām par konstatētajām neatbilstībām objektā			+
Identificēti iespējamie ugunsgrēka riska avoti un rekomendācijas to novēršanai			+

EVAKUĀCIJA PĒC
UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS
UN TRAUKSMES
SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS
TRAUKSMES

Jaunie Ugunsdrošības noteikumi, kas stājušies spēkā no 01.09.2016., nosaka, ka ikvienas personas pienākums atskanot ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai ir evakuēties no telpām.



Vai cilvēki vispār var atšķirt ugunsgrēka un trauksmes signalizācijas sistēmas trauksmes signālus no citiem trauksmes signāliem?




Kā panākt, ka cilvēki izdzirdot ugunsgrēka un trauksmes signalizācijas sistēmas trauksmes signālu nekavējoties evakuējas?

Objektos sastopamie trauksmes signāli....




APTAUJAS REZULTĀTI:

1. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas trauksmes zvans

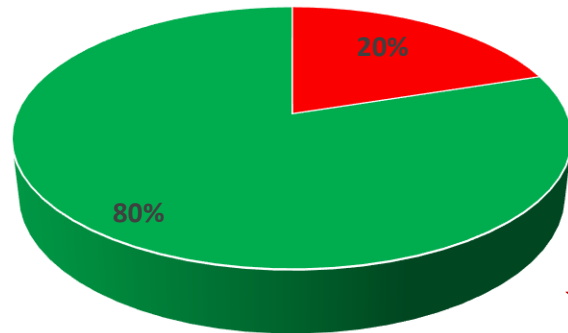


■ Apsardze ■ AUS

2. Apsardzes signalizācijas sirēna

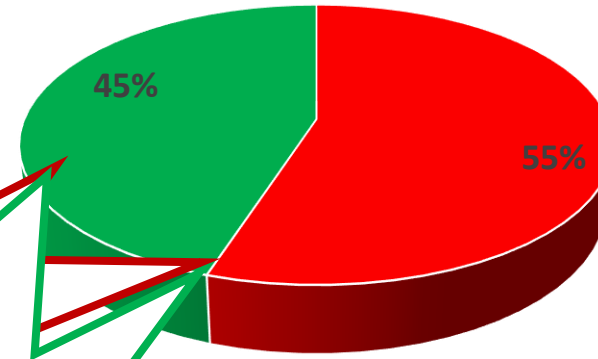


■ Apsardze ■ AUS

3. Apsardzes signalizācijas sirēna

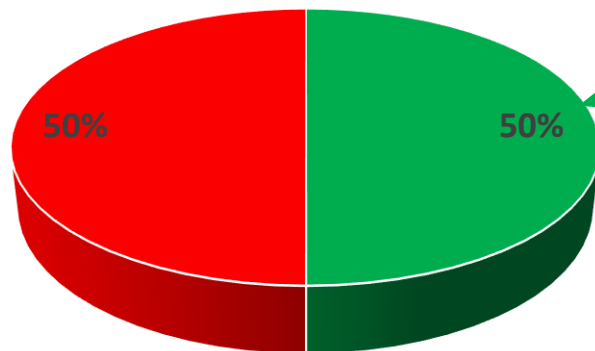

■ Apsardze ■ AUS

4. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas sirēna

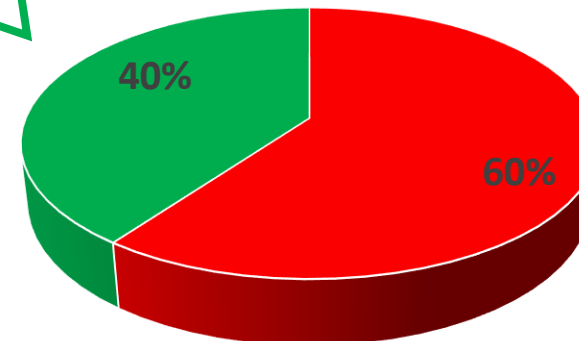

■ Apsardze ■ AUS

**Risinājums -
Vienotas prasības
trauksmes zvani
(skolas nē)**


EVAKUĀCIJAS CEĻI.
NEPILNĪBAS AR KO
SASTOPAMIES.

Atbilstoši aprīkotas Ikdienā slēdzamas evakuācijas durvis uz kāpņu telpu, kas paredzētas līdz 50cilvēku evakuācijai un kur evakuācijas ceļa garums ir līdz 20m

243. Durvis evakuācijas ceļos ir ir apzīmētas ar 5.5., 5.6. un 5.9. zīmi (1. pielikums). + Nav nepieciešams iekšējais apgaismojums no pastāvīga un autonoma elektroenerģijas avota, jo evakuācijas durvis paredzētas līdz 50 cilvēku evakuācijai un evakuācijas ceļa garums ir līdz 20m



243. Durvis evakuācijas ceļos ir viegli atveramas no telpas iekšpuses **bez aizkavējuma un šķēršļiem, kas liedz atvērt durvis ilgāk par 3 (trim) sekundēm.**

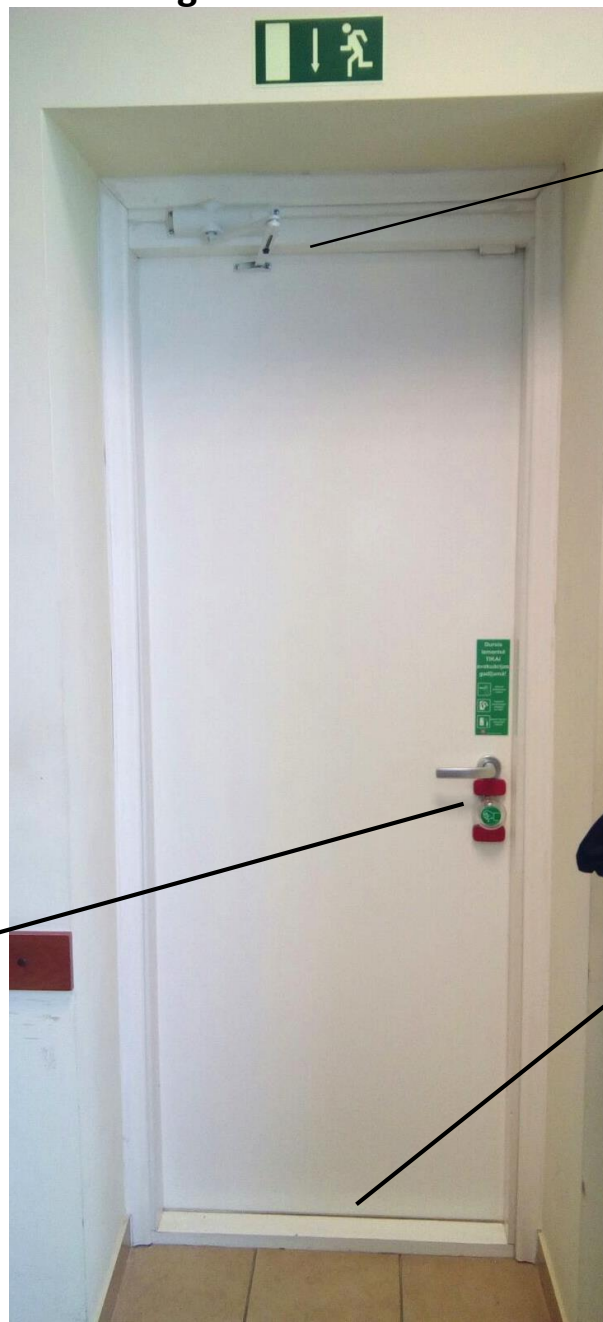

19. Lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, aprīko ar paš aizveres mehānismiem

19. Lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, aprīko ar noblīvētām piedurlīstēm.

+ Šā punkta prasības neattiecas uz durvīm, kas atdala dzīvokli no kāpņu telpas.

Izejas ir bet tās nav piemērotas cilvēku evakuācijai...





Paldies par uzmanību!

Edgars Rozentāls

Tel.26335999

E-pasts: edgars@fnserviss.lv