



Ieskats LR spēkā esošajos normatīvajos aktos, kas
reglamentē ārējo ugunsdzēsības ūdensvadu
pārbaudes un kontrolmērījumus

KĀPĒC TIKA GROZĪTS STANDARTS LVS
187:2007 «UGUNSDZĒSĪBAS HIDRANTU
NACIONĀLĀS PRASĪBAS»?

1. LVS 187:2007 “Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasība” = 12 gadi!

2. Nebija vienotas metodikas, kā tieši veikt ārējo ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes un plūsmas mērījumus!



06.02.2020.

Formāti	Numurs / Nosaukums	Statuss	Veids	Valodas	Cena EUR	Monitorēt		
 	LVS 187:2007		standarts	LV	13.89 €	<input type="checkbox"/>	Skatīt	Ielikt grozā
Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības								
 	prLVS 187		standarts	LV	7.91 €	<input type="checkbox"/>	Skatīt	Ielikt grozā
Nacionālās prasības ugunsdzēsības hidrantu projektēšanai, izbūvei, nodošanai ekspluatācijā un ekspluatācijai								

NORMATĪVO AKTU PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ
ĀRĒJO UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSVADU IZBŪVI
UN EKSPLUATĀCIJU LATVIJĀ

Kas Latvijā nosaka, KA IR jāizbūvē ārējie ugunsdzēsības hidranti?

LBN 222-15 «Ūdensapgādes būves»

157. Drīkst paredzēt pazemes, virszemes un sienu hidrantus. Hidrantu tehniskajiem parametriem jāatbilst standartam LVS 187 "Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības" un ūdensapgādes sistēmas operatora tehnisko noteikumu prasībām.

Projektēšana
un izbūve

=

LVS 187 obligāti piemērojamais
standarts


**Kas nosaka ekspluatācijas
prasības ugunsdrošībā ārējiem
ugunsdzēsības hidrantiem?**

**MK noteikumi Nr. 238 «Ugunsdrošības
noteikumi»**

<https://www.lvs.lv/page?slug=piemrojamie-standarti>

“JAUNĀ PIEEJA”

Atbilstoši konceptuālajam ziņojumam “Par Latvijas nacionālās standartizācijas pilnveidošanu” (apstiprināts ar MK 2016.gada 21. septembra rīkojumu Nr.534 “Par konceptuālo ziņojumu “Par Latvijas nacionālās standartizācijas sistēmas pilnveidošanu”).

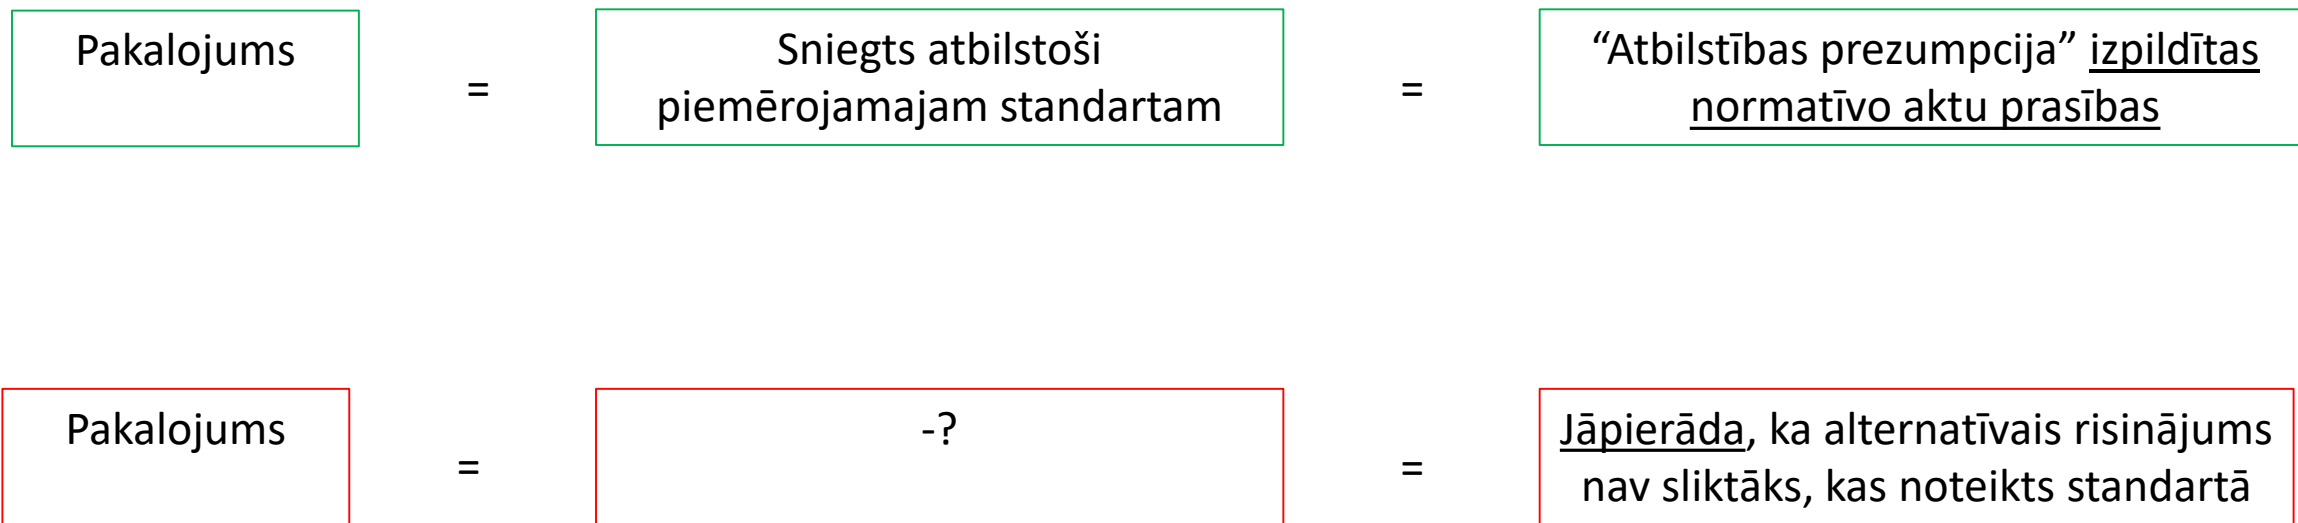



Edgars Rozentāls
Tel.26335999

E-pasts: edgars@fnserviss.lv