



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

*Ieskats LR spēkā esošajos tiesību aktos, kas reglamentē
apkures iekārtu izbūvi un ekspluatāciju.
Biežāk konstatētie pārkāpumi.*

Tomass Lausmā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes Ugunsdrošības
uzraudzības organizēšanas nodaļas priekšnieks, tālr.: 67075931,
e-pasts: tomass.lausma@vvugd.gov.lv

2022






1. **VUGD kompetence**
2. **Galvenie tiesību akti**
3. **Iespējamie ugunsgrēka cēloņi**
4. **Ugunsdrošības prasības**
5. **Raksturīgākie pārkāpumi**
6. **Atbildība par ugunsdrošību**




WUGD kompetence

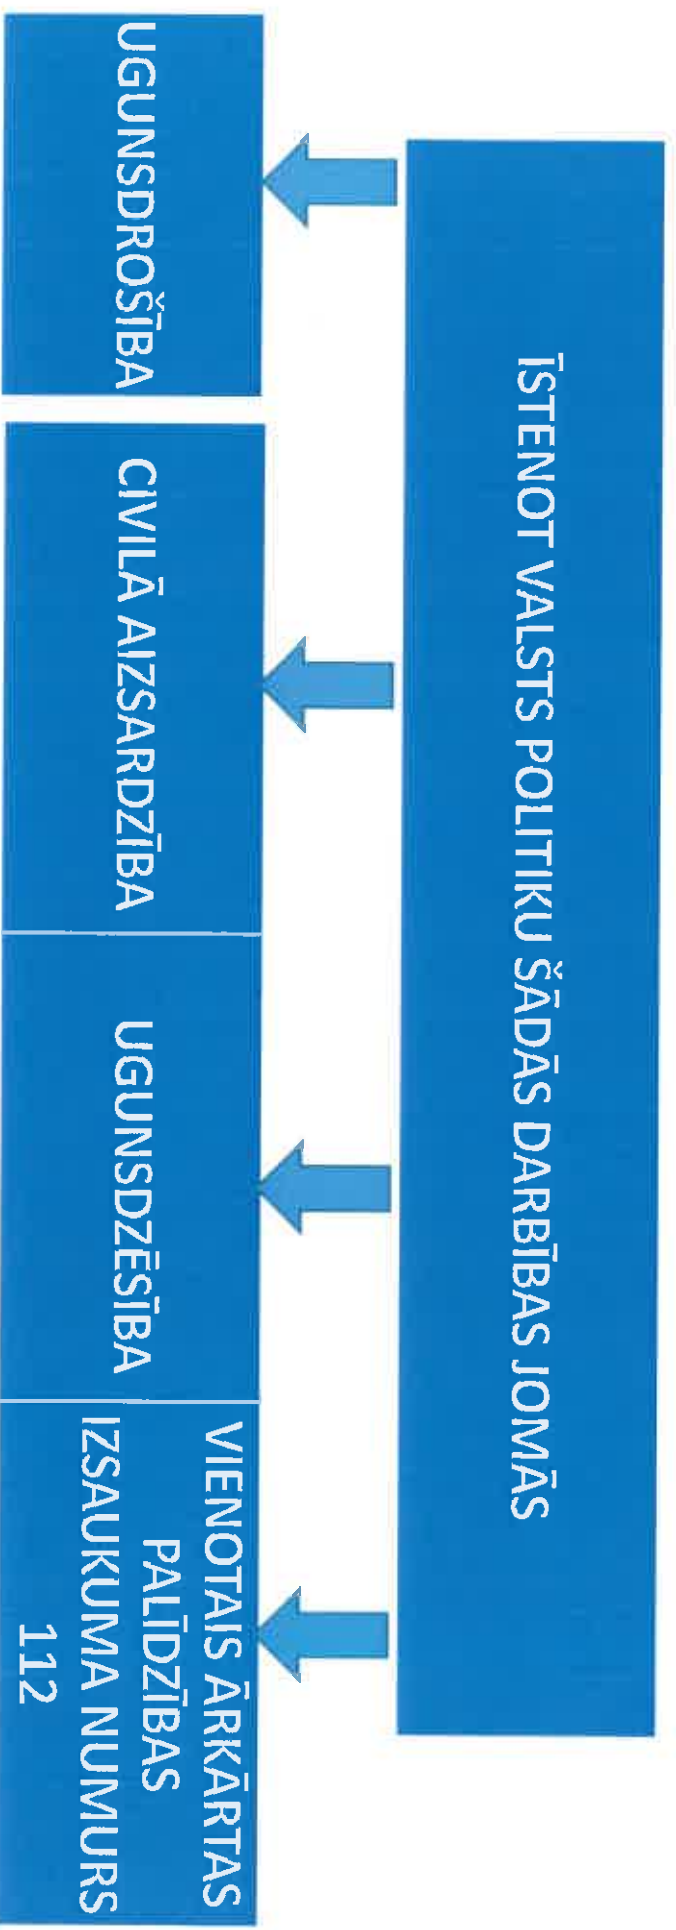



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

WUGD *struktūra*

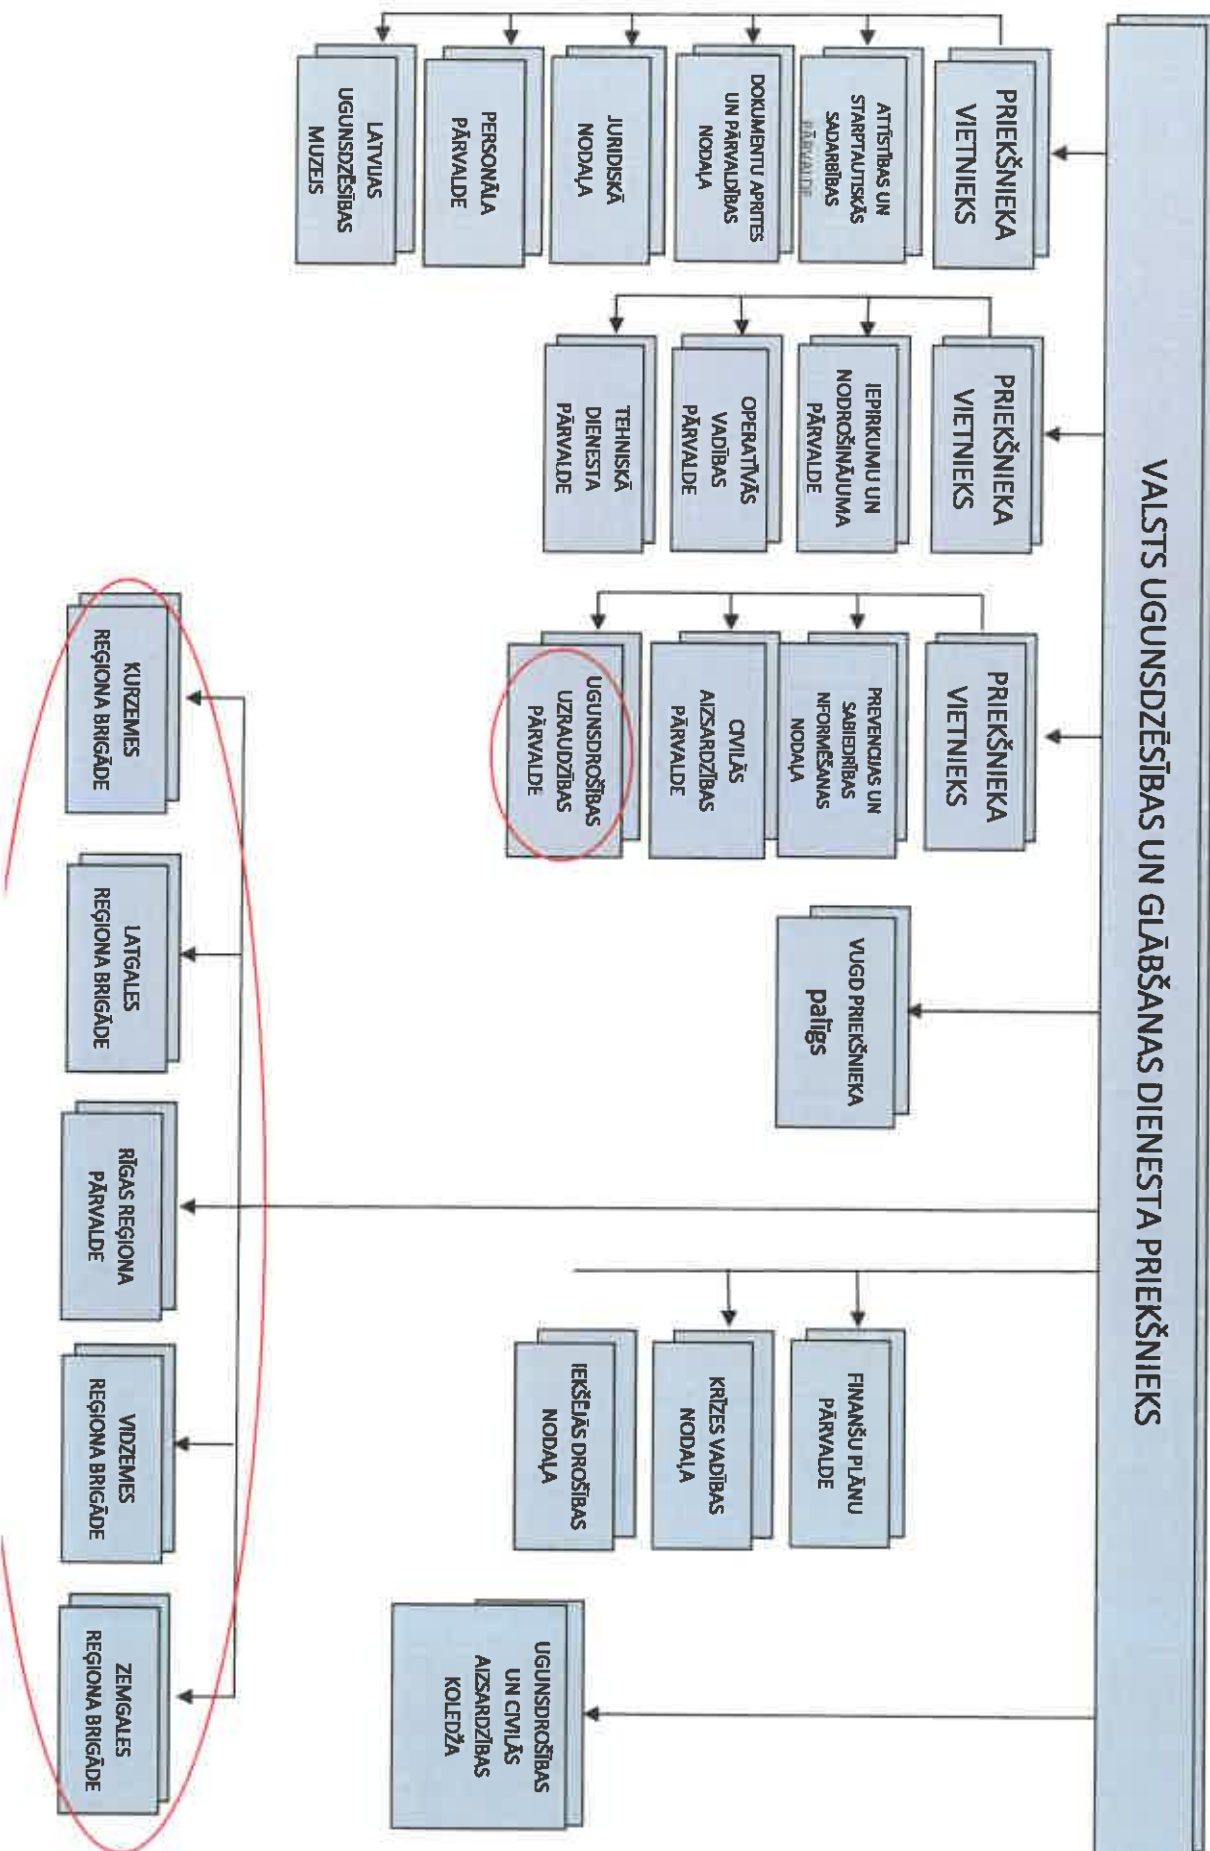



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests



UUGD teritoriālo struktūrvienību grafisks attēlojums





Vālists ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Galvenie tiesību akti Eksploatējamajiem objektiem




- Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums

(nosaka atbildību un pienākumus ugunsdrošības jomā, ugunsdrošības uzraudzību un objektu darbības apturēšanu)

- Ministru kabineta 2016.gada 19.apriļa noteikumi Nr.238 «Ugunsdrošības noteikumi»

(nosaka prasības fiziskām un juridiskām personām, lai novērtu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas, neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas)

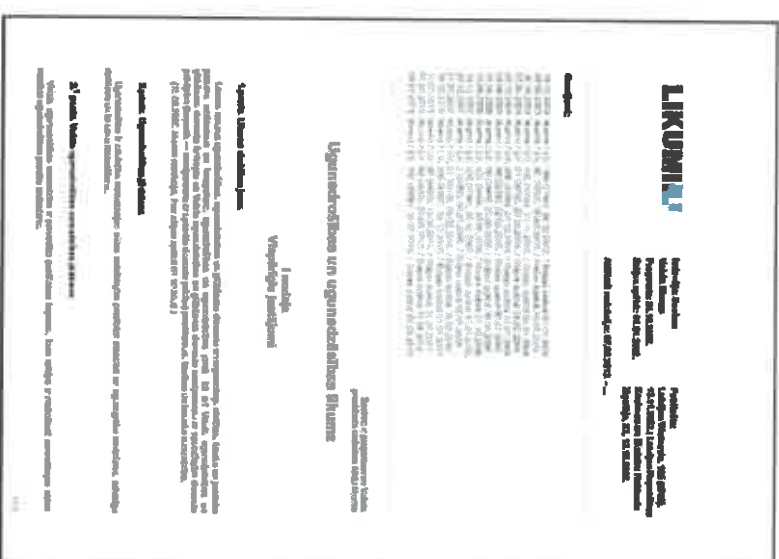



Vēstis ugunsdrošības un glābšanas dienests



Galvenie tiesību akti

**Projektējot un būvējot jaunas būves,
veicot esošo būvju pārbūvi,
atjaunošanu, restaurāciju,
novietošanu un lietošanas veida maiņu**

Būvniecības likums


(pieņemto jaunu būvju būvniecībai, kā arī esošu būvju pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai, nojaukšanai, novietošanai, lietošanas veida maiņai bez pārbūves un konservācijai.)

**Ministru kabineta 2014.gada
2.septembra noteikumi Nr.529 «Ēku
būvnoteikumi»**

(ēku būvniecības procesa kārtību, būvniecības procesā iesaistītās institūcijas un atbildīgos būvspeciālistus)

**Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta
noteikumi Nr.500 «Vispārīgie
būvnoteikumi»**

(būvju iedalījumu grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz cilvēku dzīvību, veselību un vidi)



**Ugunsdrošības prasības, kas noteiktas
būvnormatīvos**

**Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15
"Būvju ugunsdrošība" (apstiprināts ar
Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem
Nr.333);**

**Latvijas būvnormatīvs LBN 231-15
"Dzīvojamu un publisko ēku apkure
un ventilācija" (apstiprināts ar Ministru kabineta
2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.310)**



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests





Ugunsgrēku dinamika



Rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Rezultatīvo rādītāju skaitliskās vērtības			
		2017.g.	2020.g.	2025.g.	2030.g.
Samazināts ugunsgrēkos bojāgājušo skaits	Vidējais ugunsgrēkos bojāgājušo cilvēku skaits uz 100 000 iedzīvotāju	4,1	4	3,5	2,5
Samazināts ugunsgrēkos cietušo skaits	Vidējais ugunsgrēkos cietušo cilvēku skaits uz 100 000 iedzīvotāju	19,5	15	11	7
Samazināts ugunsgrēku skaits valstī	Vidējais ugunsgrēku skaits uz 100 000 iedzīvotāju	446,8	440	380	300
Samazināts ugunsgrēku skaits dzīvojamās mājās	Reģistrēto ugunsgrēku skaits dzīvojamās mājās	2587	2500	2400	2250
Samazināts kļūdas ugunsgrēku skaits	Reģistrēto kļūdas ugunsgrēku skaits	2253	2000	1700	1400
Pallelīnāts ugunsdrošības pārbauzu skaits dzīvojamās mājās	Veikto ugunsdrošības pārbauzu skaits dzīvojamās mājās	1834	2000*	2200	2500
Pallelīnāts iedzīvotāju, kas VUGD organizēto pasākumu ietvaros informēti par ugunsdrošību un notību ārkārtas gadījumos, īpatnība (% no visu iedzīvotāju skaita)	Iedzīvotāju, kas VUGD organizēto pasākumu ietvaros informēti par ugunsdrošību un notību ārkārtas gadījumos, īpatnība (% no visu iedzīvotāju skaita)	9,56	12**	15	18




Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

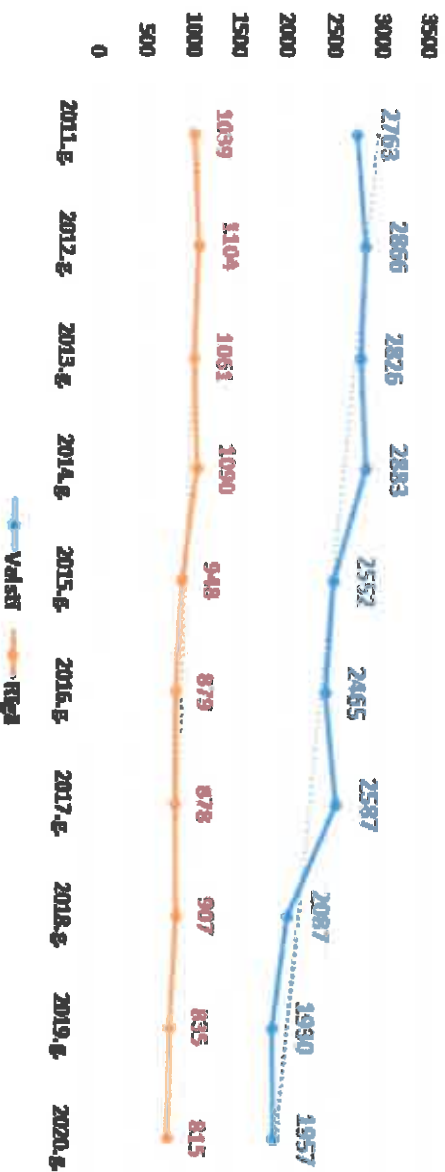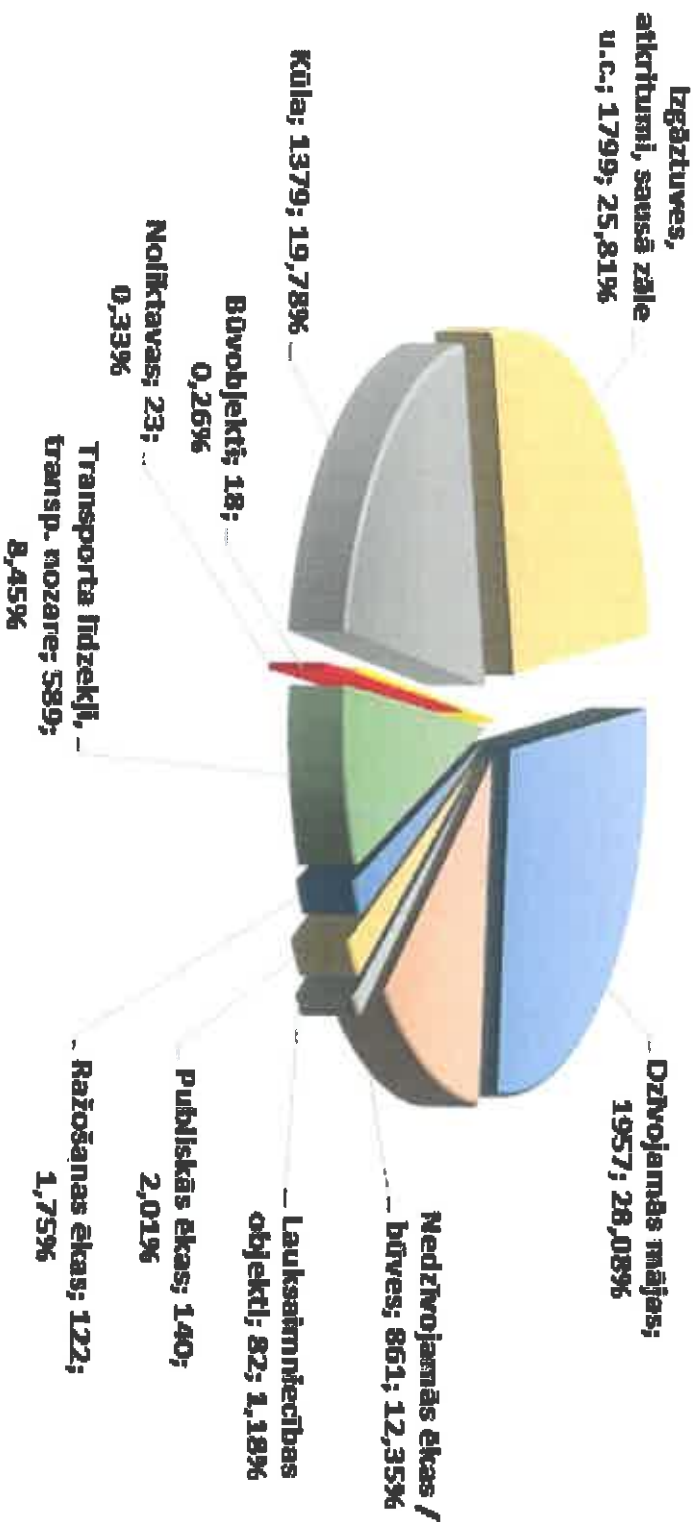



Ugunsgrēku statistika dzīvojamās mājās

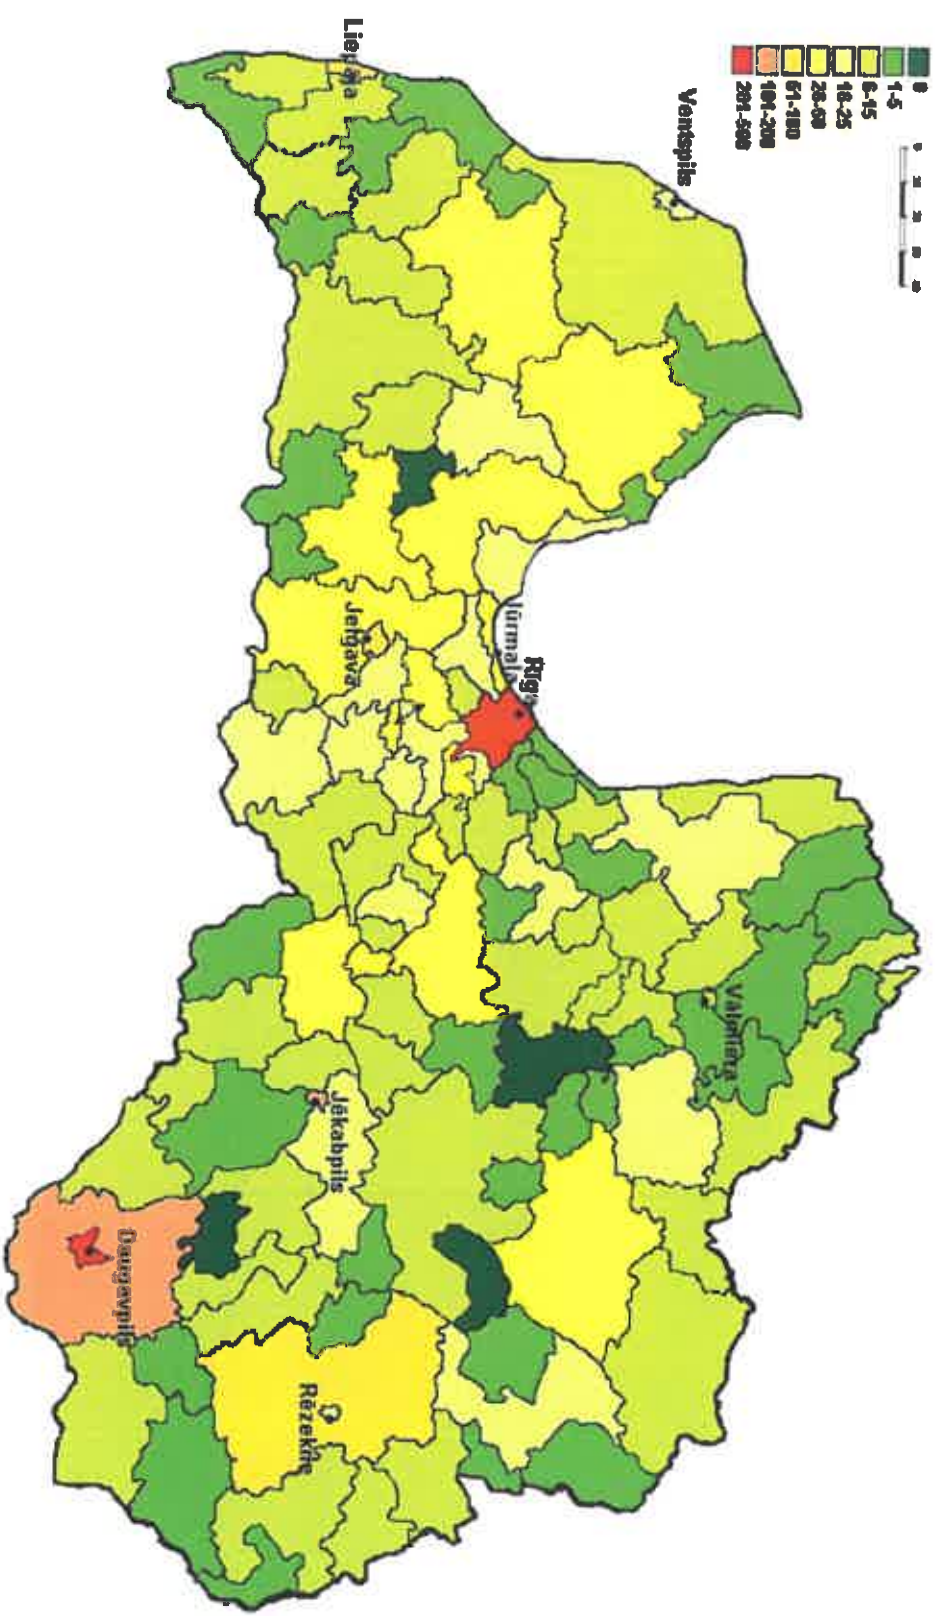




Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests



Kādi ir galvenie ugunsgrēku izcelšanās iemesli Latvijā?

Ugunsgrēku iespējamie cēloņi <i>Daudzdzīvokļu ēkās / dzīvokļos</i>	2020.g.	2021.g.	+ - % Salīdzinot ar pagājušo gadu
Aplure	56	78	39,29
Bērnu rotaļas ar uguni	11	6	-45,45
Elektroierīces / iekārtas	241	219	-9,13
Iemesls tiek noskaidrots	0	0	0,00
Neuzmanīga aplešanās ar uguni	924	890	-3,68
Tīša dedzināšana	73	39	-46,58
Citi iemesli	10	11	10,00
Kopā:	1315	1243	-5,48

Bojā gājušie cilvēki objektos

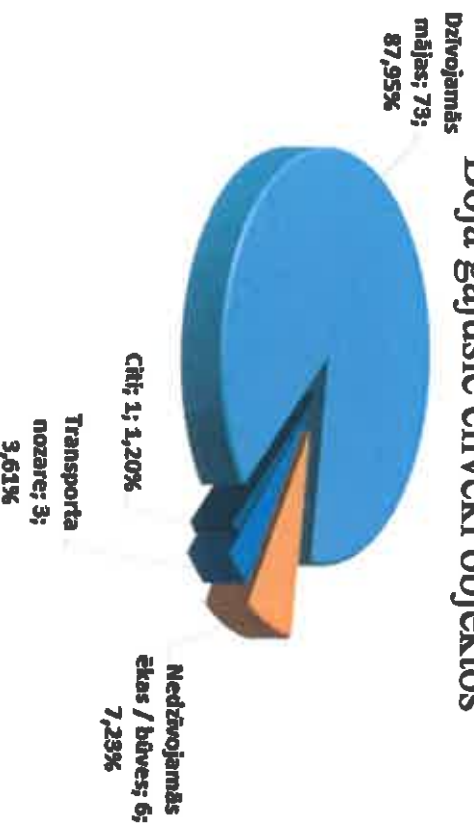



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests



Kādas ir biežākās kļūdas, kuru dēļ izceļas ugunsnelaines?





Vēlums ugunsdrošības un glābšanas dienests



Ugunsdrošības prasības

Ilgdedzes cietā kurināmā apkures ierīces un iekārtas dūmvadu tīra pirms apkures sezonas sākuma (*tīdz 1. novembrim*), kā arī vienu reizi apkures sezonā (*no 1. novembra līdz nākamā gada 1. martam*)

Dūmvadu un cietā un šķidrā kurināmā apkures ierīci/iekārtu, kas nav minēta iepriekš, tīra pirms apkures sezonas sākuma (*tīdz 1. novembrim*)

Avots: Ugunsdrošības noteikumu 67., 68. un 69.punkts



Akts par veikto apkures ierīces/ iekārtas un dūmvada tīrīšanu

Avots: Ugunsdrošības noteikumu 72.punkts

Dūmvadu un ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudi jāveic ne retāk, kā reizi 5 gados



Tehniskā stāvokļa pārbaudes akts par pārbaudīto apkures ierīces/iekārtas tehnisko stāvokli

Avots: Ugunsdrošības noteikumu 75.punkts, 8.pielikums

Avots: Ugunsdrošības noteikumu 74. un 75.punkts

Aizliegts novietot un uzglabāt degspējīgas vielas un priekšmetus (*tai skaitā kurināmo*) uz apkures iekārtas un ierīces. Degspējīgas vielas un priekšmetus (*tai skaitā kurināmo*) aizliegts novietot un uzglabāt tuvāk par 0,5 m no apkures iekārtas/ierīces. Kultuves priekšā degspējīgas vielas un priekšmetus (*tai skaitā kurināmo*) aizliegts novietot tuvāk par 1,2 m.


Avots: Ugunsdrošības noteikumu 89.4., 89.5. un 89.6.apakšpunkts



Vaksts ugunsdzēsības un glābšanas dienests



Ugunsgrēki dūmvados

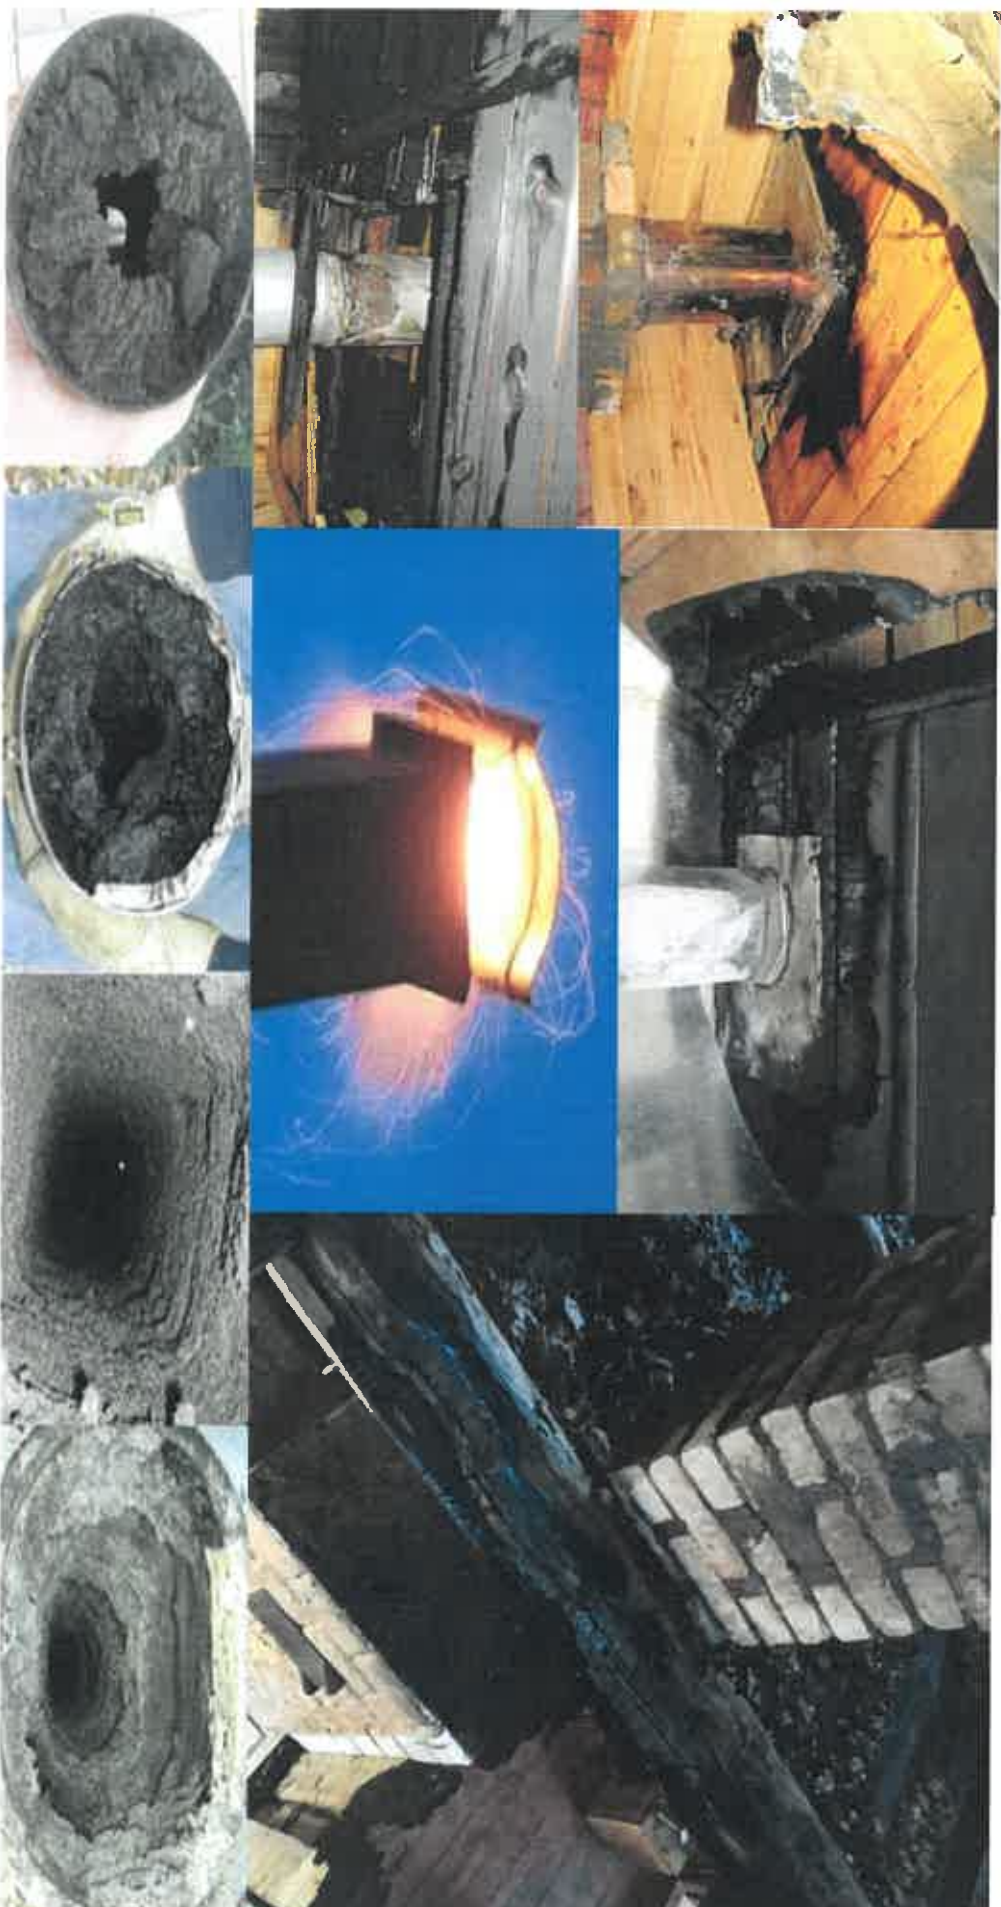



Dūmvadu tīrīšana





Vaists ugunsdzēsības un glābšanas dienests





Ugunsdrošības prasības

Aizliegts:

- izmantot bojātu apkures iekārtu, ierīci vai dūmvadu;
- pārkurināt apkures iekārtu vai ierīci;
- atstāt bez uzraudzības iekurtu apkures iekārtu un ierīci, izņemot gadījumu, kad to pieļauj ražotājs;
- iekuršanai izmantot degtspējīgus šķidrumus, izņemot speciāli šim nolīkam rūpnieciski izgatavotos šķidrumus;
- kurināt apkures iekārtu un ierīci ar malku, kuras garums pārsniedz kurtuves izmērus;
- izmantot dabiskās ventilācijas kanālu un mehāniskās ventilācijas sistēmu apkures iekārtas un ierīces dūmgāzu novadīšanai;
- atstāt dūmvadu, dabiskās ventilācijas kanālu un mehāniskās ventilācijas sistēmu, to izdedzinot;
- uzglabāt degvielas tvertnes un degtspējīgus šķidrumus telpā, kurā atrodas šķidrā kurināmā apkures iekārta vai ierīce;
- izmantot dūmvadu, mehāniskās ventilācijas sistēmu un dabiskās ventilācijas kanālu tam neparedzētiem nolīkiem.

Avots: Ugunsdrošības noteikumu 89.punkts

Objektā, kurā notiek publisks pasākums, cietā kurināmā apkures ierīču kurināšana jāpārtrauc divas stundas pirms pasākuma

Avots: Ugunsdrošības noteikumu 329.punkts

Noliktavā, kurā glabā balonus ar degtspējīgām gāzēm, apkurei jāizmanto ūdens, zemspiediena tvaika vai gaisa apkures ierīču sildelmenti.

Avots: Ugunsdrošības noteikumu 349.punkts

Akmeņogļu, kūdras, kokapstrādes, kokmateriālu un cietu degtspējīgu materiālu un vielu ražošanas un uzglabāšanas objektos būvkonstrukcijas un elektriskie gaismas ķermeni jāatīra no koknes putekļiem, skaidām un citiem degtspējīgiem materiāliem, savukārt tehnoloģiskās iekārtas, elektroiekārtas, apkures ierīces un iekārtas reizi diennaktī jāatīro no koknes putekļiem, skaidām un citiem degtspējīgiem materiāliem

Avots: Ugunsdrošības noteikumu 370.punkts

Kokapstrādes un kokmateriālu uzglabāšanas objektos aizliegts ierīkot cietā kurināmā vietējās apkures iekārtas un ierīces.

Avots: Ugunsdrošības noteikumu 379.punkts



Ugunsdrošības prasības



Dabiskās ventilācijas kanālus pārbauda un tīra ne retāk kā reizi 10 gados, bet, ja objektā ir gāzes aparāti (*apkures iekārtā un ierīce, kurās par karināmo izmanto dabasgāzi, dabasgāzes iekārtā ēdiena gatavošanai, dabasgāzes iekārtā ūdens sildīšanai*), – ne retāk kā reizi piecos gados.

Avots: Ugunsdrošības noteikumu 80.punkts



Tehniskā stāvokļa pārbaudes akts par dabīgās ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli

Avots: Ugunsdrošības noteikumu 74., un 75.punkts, 8.pielikums



Akts par dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšanu

Avots: Ugunsdrošības noteikumu 72.punkts

Ugunsdrošās konstrukcijas nebīvo vietu aizdara ar blīvējošiem, dūmus necaurļaidīgiem materiāliem, kuriem ir atbilstoša normatīvajos aktos par būvniecību noteiktā ugunsizturības robeža






Ugunsdrošības prasības

Objektu un teritoriju
ekspluatē atbilstoši
noteiktajam lietošanas
veidam

Apvsts: Ugunsdrošības noteikumu 9.punkts



*Jo būvi projektē ņemot vērā
būvnormatīvos noteiktās
prasības un tās ir atšķirīgas,
ņemot vērā lietošanas veidu*



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Ugunsdrošības prasības



Elektroinstalācijas pārbaudi jāveic 1 reizi 10 gados, to veic kompetenta persona (*nozares speciālists*) pēc īpašnieka (*lietotāja*) pasūtījuma

Avots: Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts



Pārbaudes akts par elektroinstalācijas pārbaudi

Avots: Ugunsdrošības noteikumu 57.punkts un 6.pielikums



Vienlaikus ar elektroinstalācijas pārbaudi, kompetentai personai (*nozares speciālistam*) jāveic arī elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru (*nozarkārbās, sadalnēs, pie aizsargierīcēm u.c.*). Šo pārbaudi veic pie ieslēgtiem visiem elektropatērētājiem. Ja kontaktsavienojumi ir neatbilstoši, ar termokameru var fiksēt to pārmērīgu uzsilšanu, kas var būt par ugunsgrēka cēloni

Avots: Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts



Akts par elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi

Avots: Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts un 7.pielikums

Atstāt bez uzraudzības apkures ierīces, kā arī elektriskajam tīklam pievienotas sadzīves elektroierīces un elektroierīces atļauts tikai tādā gadījumā, ja to pieļauj attiecīgās ierīces vai iekārtas ražotāja ekspluatācijas instrukcija

Avots: Ugunsdrošības noteikumu 26.2.apakšpunkts



Atbildība

Par ugunsdrošību objektā ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā, bet iznomātā (izīrētā) vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par ugunsdrošību ir atbildīgs nomnieks (īrnieks) vai cits lietotājs, ja tas paredzēts līgumā.

Vairākām personām iznomātā vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par koplietošanas ugunsdrošības inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma ekspluatāciju atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošu normatīvo aktu prasībām ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā.

Avots: Ugunsdrošības ugunsdzēsības likuma 9.pants un 10.pants

Pienākumi:

- 1) nodrošināt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu;
- 2) nodrošināt iespēju veikt valsts ugunsdrošības uzraudzību;
- 3) sniegt ar ugunsdrošības jautājumiem saistīto informāciju, ja amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi to pieprasa;
- 4) veikt ugunsaizsardzības sistēmu darbības pārbaudi, ja amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi to pieprasa;
- 5) ugunsgrēka gadījumā pildīt ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu amatpersonu norādījumus.



Atbildība

Ugunsdrošības prasību mērķis nav iedzīvotāju sodīšana, bet gan drošas vides veidošana un uzturēšana!

Par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no piecdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

Azots: Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 55.pants

Minimālā piespiedu nauda fiziskajai personai ir 50 euro, bet juridiskajai personai — 100 euro, maksimālā piespiedu nauda fiziskajai personai ir 5000 euro, bet juridiskajai personai — 10 000 euro.

Azots: Administratīvā procesa likuma 370.pants



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests



Informatīvie materiāli

← vugd.gov.lv/brosuras-un-bukleti



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Par mums

Pakalpojumi

Aktualitātes

Ugunsdzēsības sports

Kontakti

Meķet

Valdība

Struktūra

Darības jomas

Publikācijas un pārskati

Pētījumi

Normatīvie akti

Trauksmes ceļšana

Ētika

Starptautiskā sadarbība

Budžets

Par ugunsdrošību privattelpa

Kadēļ virtuvēs, kurās izmanto dabasgāzi, jābūt dabīgai ventilācijai?

Informatīvie materiāli

Par ugunsdrošību daudzdzīvokļu mamos

Par ugunsdrošību mājoklī


Informācija par radiāciju un rīcību radiācijas avārijas gadījumā

Ugunsdzēsības līdzekļu mājoklim

Ieskats izplatītāko ugunsdzēsības aparātu pozitīvajās un negatīvajās īpašībās

*Ja ir neskaidrības vai jautājumi,
aicinām sazināties ar MUGD
ugunsdrošības inspektoriem vai
tikties klātienē pieņemšanas laikā*

http://vugd.gov.lv/lat/Kontakti/talrunu_saraksts



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Paldies par uzmanību!

Tomass Lausmā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības organizēšanas nodaļas priekšnieks, tālr.: 67075931, e-pasts: tomass.lausma@vugd.gov.lv

2022

